





PPT-Abschlussgitter

K152-C 09/2025

Loses Abschlussgitter PPT für die Entrauchungsklappe MARKAGE MB und die Brandschutzklappe MARKAGE FD

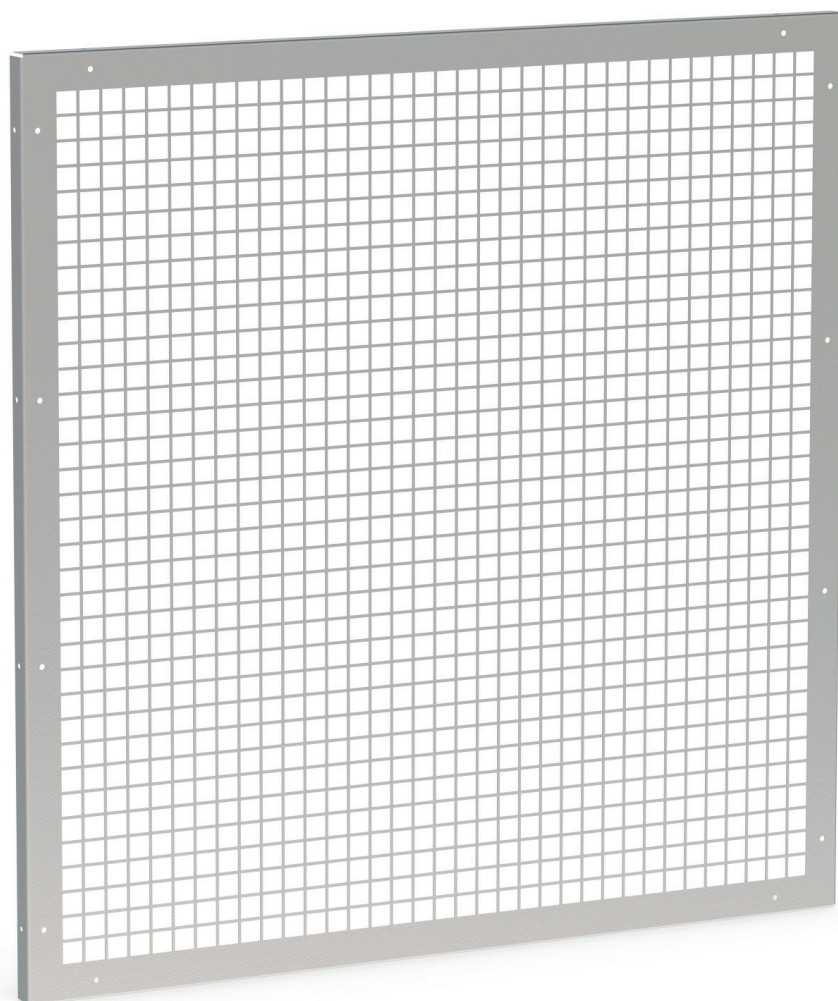

Produktpräsentation




Abschlussgitter aus Metall für die Entrauchungsklappe MARKAGE MB und die Brandschutzklappe MARKAGE FD.

Teileliste

	Beschreibung	Nummer
1	Abschlussgitter PPT	1
2	Schrauben Ø 4 x 15mm	8 -> 18
3	Etikett KIT (gelb)	1

Montage der PPT auf die MARKAGE MB/MARKAGE FD

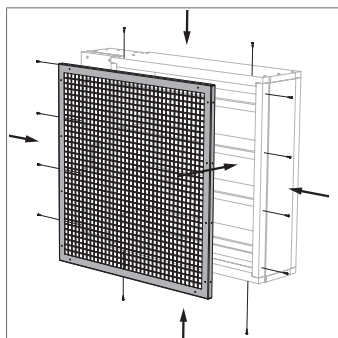

1. Setzen Sie das Abschlussgitter auf das Gehäuse und verschrauben Sie die Kanten mit den mitgelieferten Spanplattenschrauben Ø 4 x 15 mm.