


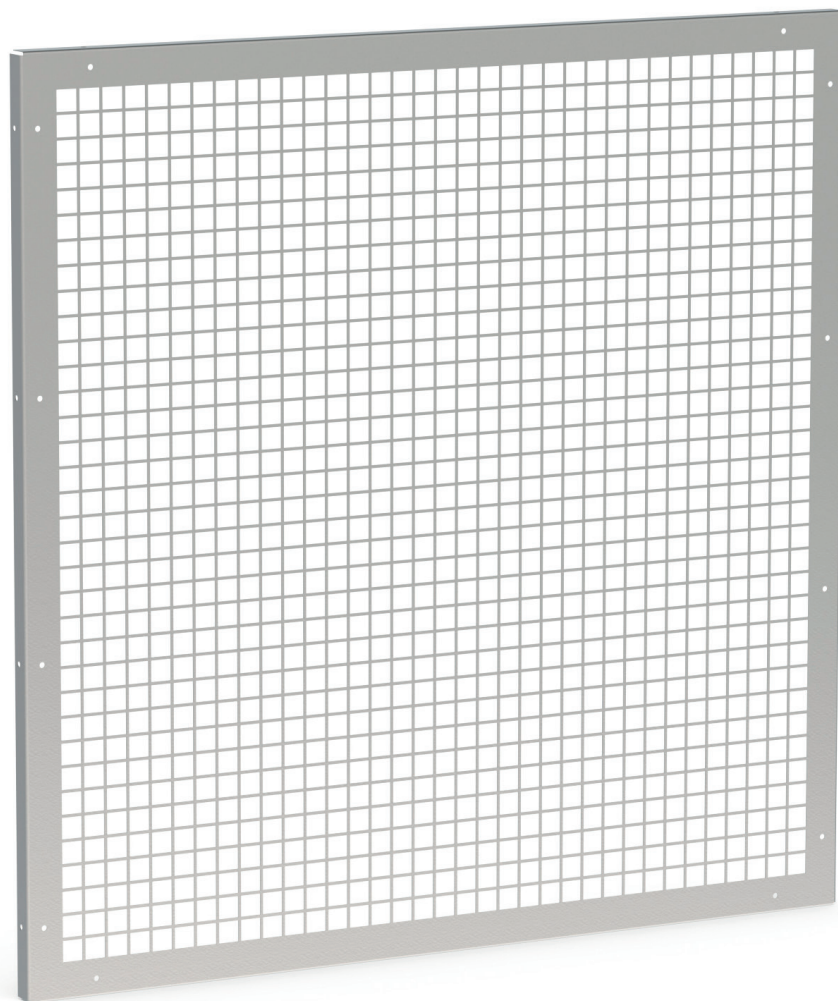

PPT-rooster

Losse PPT rooster voor MARKAGE MB rookbeheersingsklep en MARKAGE FD brandklep


Montage de la grille PPT livrée séparément pour volet de désenfumage MARKAGE MB et clapet coupe-feu MARKAGE FD

Mounting of the separate PPT grill for MARKAGE MB smoke control damper and MARKAGE FD fire damper

K152-C 09/2025



Productvoorstelling




Metalen rooster voor MARKAGE MB rookbeheersingsklep en MARKAGE FD brandklep.

Onderdelenlijst


	Omschrijving	Aantal
1	Rooster PPT	1
2	Schroeven Ø 4 x 15mm	8 -> 18
3	Etiket KIT (geel)	1

Montage van de PPT op MARKAGE MB/MARKAGE FD

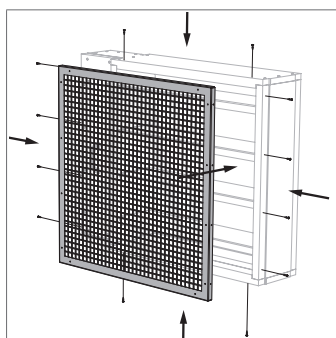

1. Plaats het rooster over de tunnel en schroef de randen vast met de bijgeleverde spaanplaatschroeven van Ø 4 x 15 mm.

Présentation du produit




Grille métallique pour clapet de désenfumage MARKAGE MB et clapet coupe-feu MARKAGE FD.

Liste des pièces

	Description	Quantité
1	Grille PPT	1
2	Vis Ø 4 x 15mm	8 -> 18
3	Etiquette KIT (jaune)	1


Montage du PPT sur MARKAGE MB/MARKAGE FD

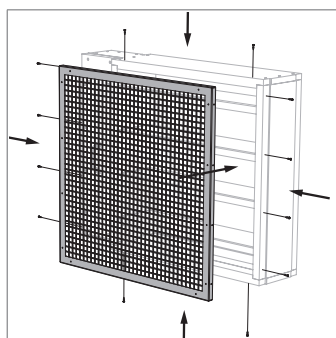

1. Placez la grille au-dessus du tunnel et fixez les bords au moyen des vis pour panneaux d'aggloméré de Ø 4 x 15 mm fournies.



Product description




Metal grille for MARKAGE MB smoke control damper and MARKAGE FD fire damper.

Parts list

	Description	Quantity
1	PPT grille	1
2	Screws Ø 4 x 15mm	8 -> 18
3	KIT label (yellow)	1

Installing PPT on MARKAGE MB/MARKAGE FD

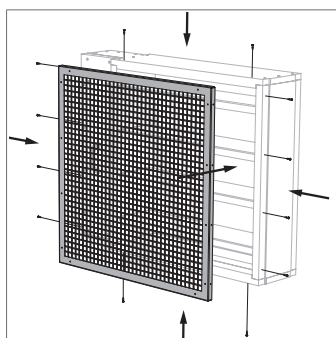

1. Place the grille over the tunnel and screw the edges tight with the provided Ø 4 x 15 mm chipboard screws.